

火災情報資料2017年

年月日	場所	建物	死傷者	火災原因	詳細
2017/12/31	東京都・渋谷センター街	4階建て雑居ビル2階出火(135m2)	負傷者2名		2017年10=12月火災情報
2017/12/30	新潟県・佐渡市	住宅8棟	死者2名	強風による延焼拡大	2017年10=12月火災情報
2017/12/28	米・ニューヨーク	5階建てアパート 1階出火	死者12名 負傷者4名	子供の火遊び	2017年10=12月火災情報
2017/12/23	フィリピン・ダバオ市	ショッピングモール	死者37名		2017年10=12月火災情報
2017/12/21	韓国・	8階建て雑居ビル	死者27名 負傷者29名		2017年10=12月火災情報
2017/12/21	愛知県・三谷温泉	旅館倉庫	なし		2017年10=12月火災情報
2017/12/17	埼玉県・大宮市	3階建て鉄骨風俗店	死者4名 負傷者8名		2017年10=12月火災情報
2017/12/10	東京都・葛飾区	2階建木造店舗兼住宅(2階140m2)他	負傷者1名		2017年10=12月火災情報
2017/12/8	大阪府・豊中市	集合住宅	?		2017年10=12月火災情報
2017/12/4	米・カルフォルニア	森林火災	死者7名		2017年10=12月火災情報
2017/12/3	埼玉県・大宮区	2階建てプレハブ倉庫	なし		2017年10=12月火災情報
2017/12/1	静岡県・富士市	工場爆発	なし	粉塵爆発	2017年10=12月火災情報
2017/11/27	愛知県・名古屋市	2階建て木造焼き肉店	なし	ダクト燃焼	2017年10=12月火災情報
2017/11/26	秋田県・五城目町	木造住宅	死者3名		2017年10=12月火災情報
2017/11/17	米・ニューヨーク	6階建てアパート 最上階出火	負傷者5名		2017年10=12月火災情報
2017/10/27	福井県・芦原温泉	2階建て木造店舗兼住宅	なし		2017年10=12月火災情報
2017/10/27	福井県・あわら市	住宅6棟	なし		2017年10=12月火災情報
2017/10/25	兵庫県・明石市	大倉市場30軒のうち12軒(3,600m2)	なし	強風で延焼拡大	2017年10=12月火災情報
2017/9/10	東京都・参宮前	小田急線電車 ボクシングジム火災	なし	タバコの不始末	2017年7-9月火災情報
2017/8/31	米・テキサス	工場	なし	台風	2017年7-9月火災情報
2017/8/22	秋田県・横手市	2階建て木造アパート(470m2)他	死者4名 負傷者10名 不明1		2017年7-9月火災情報
2017/8/21	佐賀県・唐津市	風力発電のプロペラ	なし		2017年7-9月火災情報
2017/8/17	埼玉県・熊谷市	連続放火15件	なし	放火	2017年7-9月火災情報
2017/8/3	東京都・築地場外市場	7軒(955m2) ラーメン店出火	なし	ガスコンロ消し忘れ	2017年7-9月火災情報
2017/8/1	北海道・札幌市	10階建て市営住宅 9階出火	死者1名		2017年7-9月火災情報
2017/7/27	福島県・会津市	2階建て木造住宅	死者2名 負傷者3名		2017年7-9月火災情報
2017/7/27	千葉県・茂原市	化学工場倉庫	負傷者4名		2017年7-9月火災情報
2017/7/26	福岡県・糸島市	リサイクルセンター(200m2)	なし		2017年7-9月火災情報
2017/7/16	中国・江蔵川	2階建て集合住宅	死者22名 負傷者3名		2017年7-9月火災情報
2017/7/4	宮城県・登米市	2階建て木造住宅	死者2名 負傷者2名	放火	2017年7-9月火災情報
2017/6/27	新潟県・三条市	寺(鉄骨平屋本堂と2階建木造住宅)他	なし		2017年4-6月火災情報
2017/6/20	東京都・江東区新砂	物流倉庫(解体現場)5,000m2	負傷者1名	断熱材溶接火花	2017年4-6月火災情報
2017/6/14	英・ロンドン	24階建てタワーマンション 4階出火	死者12名 負傷者50名	冷蔵庫の冷媒?断熱材	2017年4-6月火災情報
2017/6/14	福岡県・福岡市西区	10階建て九大学生寮 10階(16m2)	なし	放火	2017年4-6月火災情報
2017/6/8	新潟県・新潟市	2階建木造住宅+3棟	死者4名 負傷者1名		2017年4-6月火災情報
2017/6/5	千葉県・千葉市旭区	2階建木造住宅(140m2)	死者3名		2017年4-6月火災情報
2017/5/28	福岡県・嘉麻市	産廃施設	なし		2017年4-6月火災情報
2017/5/21	静岡県・掛川市	2階建木造住宅(82m2)	死者2名		2017年4-6月火災情報

2017年火災情報

2017/5/19	兵庫県・尼崎市	スクラップ置き場	なし		2017年4-6月火災情報
2017/5/18	茨城県・守谷市	自販機	なし	放火	2017年4-6月火災情報
2017/5/12	東京・西武遊園地	アーケード街(150m2)	なし	ジェットコスター解体?	2017年4-6月火災情報
2017/5/4	愛知県・名古屋市	9階建鉄筋コン名大学生寮 3階(15r	死者1名	自殺	2017年4-6月火災情報
2017/5/1	千葉県・八街市	2階建木造住宅	なし	落雷	2017年4-6月火災情報
2017/4/29	連続山火事	福島・宮城・岩手・会津・那須	なし	火の不始末	2017年4-6月火災情報
2017/4/25	北海道・旭川市	鋳物工場	負傷者16名	水蒸気爆発	2017年4-6月火災情報
2017/3/25	東京都・世田谷区	2階建木造住宅+5棟(180m2)	死者1名		2017年1-3月火災情報
2017/3/20	三重県・いなべ市	トヨタ車体工場	なし	塗装ブース	2017年1-3月火災情報
2017/3/18	東京都・神田鍛冶町	ビル4棟+4階建木造住宅(380m2)	なし		2017年1-3月火災情報
2017/3/17	茨城県・稲敷市	三和油化 産廃処理施設	死者1名 負傷者2名		2017年1-3月火災情報
2017/3/12	愛媛県・松野町	障害者施設(鉄骨モルタル平屋)180	なし	放火	2017年1-3月火災情報
2017/2/15	埼玉県・三芳町	アスクル物流倉庫(鉄骨3階建)15.00	なし	フォークリフトの摩擦熱	2017年1-3月火災情報
2017/2/4	栃木県・小山市	2階建木造店舗兼住宅(フランス料理	死者5名		2017年1-3月火災情報
2017/1/24	和歌山県・有田市	工場(860m2)	なし		2017年1-3月火災情報
2017/1/5	大分県・厚板	新日鉄住金工場(900m2)	なし		2017年1-3月火災情報

渋谷センター街雑居ビル火災

12/31、午後1時半頃、渋谷区宇田川町（センター街）の4階建て雑居ビルの2階の居酒屋から出火し、3-4階にも延焼し、135m²を全焼し、2名の負傷者が出た。雑居ビルは、1階が薬局、2階が居酒屋、3-4階が古い館となっていた。

写真提供：NHK ニュース



新潟県佐渡市住宅火災

12/30、午前10時頃、新潟県佐渡市稲鯨の岩崎さんの家から出火し、近隣含む8棟燃えた。およそ3時間半燃えて消火した。5棟全焼し、半焼1棟、一部燃えたのが2棟であった。2名が死亡した。当時16m/秒の強風が吹いていた。写真提供：テレビ朝日



ニューヨークアパート火災

12/28 夜、ニューヨーク市ブロンクスの「リトルイタリー」で知られる地区にある 5 階建てアパートの 1 階から出火し、子供 4 人を含む 12 名が死亡、負傷者 4 名を出す惨事となった。この建物は、100 年以上経過しており、スプリンクラー等の消火設備はなかった。火災の原因は、3 歳に幼児が、コンロで火遊していた火災になったと推測される(この記事は「世界の大規模火災」の項でも取り上げる)



フィリピンダバオモール火災

12/23 朝、フィリピン南部ミンダナオ島にあるダバオ市の 4 階建てショッピングモールの 3 階家具売り場より出火し、4 階にあるコールセンター従業員 37 名が死亡した模様。写真提供: AFP



韓国雑居ビル火災

12/21 午後 3 時 50 分頃、8 階建て雑居ビルの 1 階駐車場から出火し、建物全体に燃え広がった。死者 29 名、負傷者 29 名の大惨事となった。詳細は、「世界の大規模火災」の項で。

愛知県三谷温泉火災

12/21 午前 0 時半頃、愛知県蒲郡市の三谷温泉で旅館「松風園」の倉庫が全焼し、付近の雑木林に延焼し、5 時間以上経っても鎮火せず。

宿泊客 45 人は避難して無事。倉庫は普段鍵がかかっており、出火原因は不明。

写真提供：CBC ニュース



大宮市風俗店火災

12/17、午後2時頃、大宮駅近くの鉄筋コンクリート造3階建て風俗店より火災が発生し、死者4名、重軽傷者8名の惨事となった。詳しくは「過去の大火災事故」の項目で。

東京都葛飾区店舗兼住宅火災

12/10、午前10時50頃、葛飾区堀切7丁目、南綾瀬小学校近くの木造2階建て店舗兼住宅から出火し、2棟140m²を焼失し、隣接した4棟にも延焼した。けが人は1名。出火原因は調査中。写真提供：TBSニュース



大阪豊中市集合住宅火災

12/8、この火災で5名が死亡したので、過去の大火災事故で紹介する。

カルフォルニア森林火災

12/6、新たな火災が発生し、4万6,000人が避難した。山火事は4日から始まり、一旦は収まったが、再び燃え広がり、これまでに26,000haを焼失した。

消防士7名が負傷し、8日現在、まだ鎮火に至っていない。森林火災は10月に発生し、大きな面積を消失している。

写真提供：産経ニュース



大宮区倉庫火災

12/3、午前9時半すぎ、さいたま市大宮区高鼻町の「久世造花工芸」のプレハブ2階建て倉庫で火災があり、消防車10台が消火にあたった。けが人はいない。

映像提供：テレビ朝日



富士市荒川化学工場火災

12/1、午前8時半頃、富士市厚原にある荒川化学工業の富士工場で爆発があり、一人死亡、11名が負傷した。

火災は、5時間続き、消防車20台が出動した。新聞等を印刷するインクの原料を製造する機

械の保管する場所で、爆発が起きた。

当時、作業員がインク樹脂を袋詰め作業をしていた。静電気による粉塵爆発が原因と推定される。

映像提供：NHK ニュース



名古屋市焼肉店火災

11/27、午後9時半頃、名古屋市中区新栄にある焼肉店「The ホルモン Naizouya」の1階から出火し、木造2階建てが全焼、隣接の建物も一部焼失した。店内にいた客13名は全員無事避難した。火災の原因は、過剰に焼いた「ホルモン」から火が吹き出し排気ダクトにまで炎が達して火災に至ったと推定。

時間制限の食べ放題であったために、一度に大量のホルモンを焼いたために炎が高くなった。

写真提供：日テレ NEWS24

追記) 12/2 午後10時すぎ、渋谷センター街の焼肉店で同様な火災が発生した。けが人はない。



4人前(400g)のホルモンを一度に焼いた実験検証

秋田住宅火災

11/26、午前 4 時半過ぎに、秋田県五城目町で「火事だ」という声で消防車を呼んだが、一軒全焼した。家に居た 3 名が死亡した。当時は大きな雷が発生しており、秋田空港でも停電となって 10 便欠航している。火災の原因は落雷とみられている。写真提供：テレビ朝日



ニューヨークアパート火災

11/17、午後、100 年以上の歴史をもつ 6 階建てアパート（42 世帯）改修工事中で、最上階から火災が発生し、消防団員 5 名が怪我を負ったが、住人には被害はなかった。火災の原因は不明。写真提供：日テレ 24 ニュース



福井県芦原温泉火災

10/27、午後 11 時半頃、福井意見あわら市の住宅兼土産屋（木造 2 階建て）の 2 階部分から出火し、近隣の空家や飲食店 6 軒を全焼した。火災現場は、年間 60 万人も訪れる温泉街で、温泉宿泊客 100 人が近隣住民の避難誘導で全員無事避難ができた。消防車 29 台出動し、火災は 2 時間半で鎮火した。消防車が焦げるほど、炎の勢いが強かった。

写真：毎日新聞（視聴者提供）



明石市大倉市場火災

10/25、午後 3 時 45 分頃、兵庫県明石市中町にある大蔵市場で火災が発生した。

大蔵市場は、南北 400m、およそ 30 軒が連なる木造 2 階建てで、現在は数軒しか営業していません。市場は全焼し、隣接する住宅 2 軒と強風による飛び火で 12 軒が燃え、延べ 2,600m² が焼失し、午後 10 時すぎに鎮火した。けが人はいない。当時強風が 7~10m 吹いていた。火災の原因は不明であるが、火元は市場中央付近とみられる。



小田急線車両火災

9/10 日午後4時すぎ、小田急線沿線の渋谷区代々木にある3階建て「オザキ」ボクシングジムで火災が発生し、小田急線参宮前橋と代々木八幡間を走っていた電車の屋根に火が移り燃えた。警察官が火災現場にいて電車が来るのを確認して緊急停止ボタンを押して電車を止めたらしい。運悪く、火災現場の手前で止まらず、目の前でとまってしまった。運転手はこの場合、電車を移動できないらしい。やがて 消防団員の「電車のドアを開ける」の怒鳴り声で、車掌が後部から乗客を脱出させた。 その間何も乗客に連絡がなく、電車の中で怖い思いをしたようだ。



日テレNEWS24より



乗車していた乗客の映像提供

追記) 9/12 ボクシングジムの出火原因は、3階でタバコの不始末が原因とみられる。また、車両の屋根が何故燃えたのか？車体自体はステンレス製であるが、パンタグラフの火花などの絶縁のために、ウレタン樹脂（2cm か 3cm）を難燃材を混ぜて塗工しているとの話である。塗工にしては厚すぎないか？

これは、硬質ウレタンフォームに無機物を混ぜて不燃化を図った材料ではないのであろうか？輻射熱で燃えたのではなく、火災現場からの火の粉が屋根に

落ちて着火したようだ。おそらく燃焼試験 A-A 試験やコーンカロリー試験には合格しているの

であろうが、実際の火災となると、やはり可燃物ということになるのか。（写真提供：毎日新聞）



テキサス州化学工場火災

8/31日テキサス州を通過した台風ハービーによる洪水の影響で、ARKEMAの工場で火災発生した。プラスチック材料に使われる有機過酸化物の冷却塔が洪水で電源が失われ、火災となった。30日に出火して9時間以上燃え続けた。けが人はいない。写真提供：CNN



秋田県横手市アパート火災

8/22 日午前 0 時 50 分頃、横手市南町木造 2 階建てアパート「かねや南町ハイツ」から火災があり、およそ 470m² を焼失して、5 時間後消火した。この火事で近隣の空家 2 棟（およそ 180m²）も焼失し、近隣の空家 2 棟、180m² も焼失した。また、市の子育て支援施設の屋根の一部も延焼した。アパートには単身者を中心に管理人を含む 25 人（20 代～70 代）が暮らししており、4 名が死亡、10 名が負傷し、1 名が行方不明である。2 階部分の燃焼が激しく死傷者も 2 階住人が多い。

アパートは、6 畳の和室のみで、1 階に 13 室、2 階に 15 室で、築 40 年以上経過している。少なくとも 12 名が生活保護を受け、17 名が精神病院に通院していた。（写真提供：読売新聞）



佐賀 風力発電火災

8/21、午後 3 時頃、唐津市鎮西町にある「串崎風力発電所」の 1 基のプロペラ部分（FRP 製、60m 高）から火災が発生した。3 枚の羽のうち、1 枚が燃焼した。火災の原因は強風による過負荷、落雷、メカニカルトラブルなどが挙げられている。

2005 年にも火災が発生しており、改善されたと言われている。（写真提供：佐賀新聞）



熊谷市連続放火再び

8/17 日午前 6 時半頃熊谷市久保島王子運送の旧跡地で火災が発生し、2 階一部を燃焼した。この地区では 6 月に県営玉井団地で 5 件の火災が発生しており、いずれも大事には至らなかった。今回の火災現場は、17 号線近くで玉井団地から 250m 圏にある。



追記) 2017/10/3 放火犯人逮捕 53歳で火災現場に姿を見られる。こういう犯人は捕まるまで放火を繰り返していたか？

築地場外市場商店街火災

8/3 日午後 4 時 50 分頃、築地場外市場のもんぜき通りにある商店街から火災が発生した。既に商店は閉店しているところが多く、火災に気づくのが遅かったため、7軒 935m² が延焼した。消防車 63 台が駆けつけて消火にあたったが、木造で長屋風の商店街は、消火が遅れ、およそ 8 時間後の午前 1 時すぎに消火した。けが人はいない。

火元は、大野屋あるいはラーメン店と見られているが、今後実況見分される。


写真提供：朝日新聞、築地場外市場商店街マップ



8/4 追加 火元はラーメン店「井上」の厨房設備で、当日スープの仕込みにコンロを 3 時半頃まで使用していた。ガスは消したといわれており、壁のステンレス板の裏側の木材が加熱されて火災が発生したものと推定された。これは過去にもお寺や神社のような古い木造家屋で、厨房にステンレス板を貼り合わせただけの場合、裏側の木材が加熱されて火災に及ぶ事例があることと類似している。消火には最終的には 1 5 時間かかり、翌日の朝 8 時すぎに完全に消火された。築地市場では過去 2 回大きな火災に見舞われているが、いずれも休日であったりして人気の少ない時間帯に火災を起こしている。今後は活動期 (4 時~2 時) 以外の時間帯での定期的な見回りが必要ではないか？

札幌市 10 階建て市営住宅火災

8/1 日午後 4 時半頃、札幌市にある 10 階建て市営住宅の 9 階部分で火災があり、ここの住む住民一人が死亡した。火は 1 時間 40 分後に消し止められた。写真提供：日テレ 24NEWS

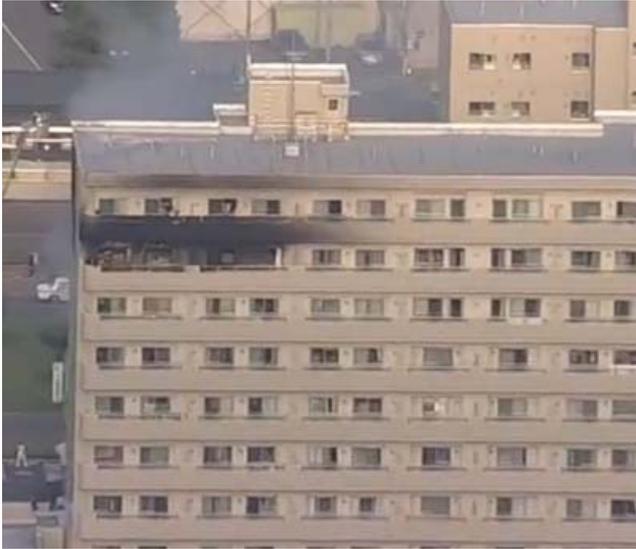

福島県会津住宅火災

7/27 日午前 3 時 50 分頃、木造 2 階建て住宅が燃えていると通報があり、2 名死亡、3 名負傷した。



千葉県茂原市三井化学工場火災

7/27、午前 1 1 時 5 分頃、三井化学茂原分工場で倉庫が爆発し、火災となった。
負傷者は 4 名 原因は不明 写真提供：毎日新聞社



福岡県糸島市 リサイクルセンター火災

7/26、午後9時20分頃、リサイクル工場の敷地内で煙が上がっているとの通報があり、家電やプラスチック廃材が燃えて、付近の山林まで延焼した。（およそ200m²）15時間後の翌日昼過ぎに消火した。150件以上の悪臭の苦情があり、PM2.5の数値も跳ね上がった。写真提供：日テレ24時間ニュース



中国江蘇州 集合住宅火災

7/16、午前4時半頃、江蘇州廬山市にある2階建て集合住宅で火災が発生し、22名死亡、3名の負傷者が出た。消防士70人が出動し、およそ1時間で消火した。この集合住宅は、地域の飲食店の従業員寮として使われていたが、170m²の広さに29名が住むすし詰め状態の環境であった。更に窓には防犯のために鉄格子があったため、中にいた人が避難できなかったとみられる。出火原因は放火。写真提供：ウェイボ



宮城県登米市住宅火災

7/4、午前2時36分頃、この家の住人から通報があり、木造2階建て住宅が全焼した。消防車7台で消火活動した結果、2時間あまりで消火した。一人負傷。この家の住人である妻と子供2名が死亡し、70代の男性が負傷した。

火災の原因は夫がふとんに火をつけた放火によるもの。写真は河北新報提供



新潟県三条市福昌寺火災

6/27 午後 4 時 50 分頃、住職の妻からお寺が燃えているとの通報で、鉄骨木造 1 階建ての本堂と木造 2 階建ての住居部分を全焼し、近隣の家 7 軒に飛び火した。火災は 2 時間続き消火した。けが人はいない。火災の原因は現時点で不明。



江東区倉庫火災

6/20 午後 4 時すぎ、江東区新砂の物流倉庫街で、4 階建て物流倉庫の解体工事現場で、火災が発生し、5,000m² を焼失した。

火災の原因は、2 階で鉄骨の解体作業で溶断中に、壁にあったウレタン断熱材に引火して火災が拡大した模様。作業員一人がけがをした。当時、作業員は 20 名近くいた。（写真は、ANN ニュース、朝日新聞より）


トップページにあるウレタン断熱材の火災実験写真が参考になる。



続報！ロンドンタワーマンション火災

16日現在、まだ消火活動は行われており、死亡者は58名以上となった模様。火災の原因は調査中であるが、2つの原因が挙げられている。ひとつは、電気配線のショートがよく起きていたこと。これによって4階の一室の冷蔵庫がショートして燃えたのがきっかけのようだ。更にもうひとつ、火災が拡大した原因は、昨年断熱改修した外壁が燃えやすく、わずかの時間でマンション全体に火が廻ったようだ。これを解説しているのが、英国大衆紙「The SUN」で、可燃性のポリウレタンフォームを芯材とした断熱材をアルミ合金でサンドイッチパネルが燃焼したものと推測した。

- ① 室内の窓を通じて炎が外部へ流れた
- ② 外装のアルミ合金が剥がれ、断熱材がむき出しに晒された
- ③ 断熱材が外皮よりも早く着火して燃え始めた
- ④ 近くのパネルに次々と燃え広がり、外壁全体に燃焼拡大した
- ⑤ 建物と外壁の空隙に酸素を求めて炎が通常の10倍の速度で延焼加速した

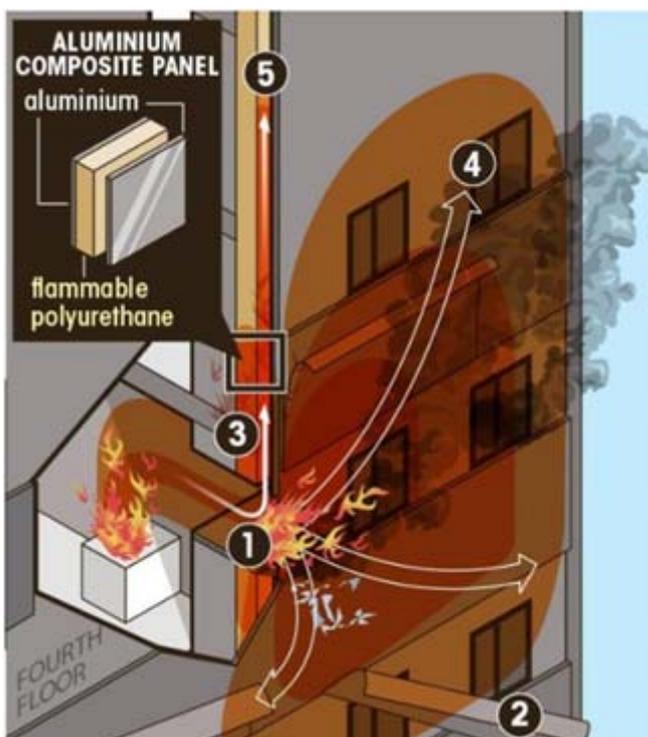

最近では、窓の太陽光発電のフィルム化や付加断熱などの省エネ建物政策によって、特にサンドイッチパネルのような複合材料の防火問題が日本でも検証されており、[建築研究所](#)では、複合材料による外断熱工法の防火試験方法を提案している。

6/24 追記 同様なパネルが 14 棟に採用されており、そのうち 10 棟が緊急を要するので住民に避難指示が出され、早急に外装を改修する計画である。問題のパネルはアルミ複合材 (ACM) として芯材に Celotex 社のウレタン断熱材が採用されている。R5000 と呼ばれる芯材自体は、EU 規格でクラス 0 の評価を得ているが、実装では BS 防火基準に達していない。

ロンドンタワーマンション火災

6/14 日未明 (日本時間 9 時) 頃、ロンドン中心部にある 24 階建ての築 40 年の公営高層マンション「グレンフェルタワー」で、4 階付近の一室の冷蔵庫が爆発してあっという間にマンション全体が燃え広がった。

消防士 200 名、消防車 40 台で消火活動を行ったが、10 時間以上たっても消火できず。2 階から最上階まで炎上した。

死傷者は不明であるが、現時点で 12 名死亡、50 名余り負傷した。(6/14 現在) 住民は、120 世帯 600 人余りで多くはイスラム教徒のようだ。

目撃者及び住民の話をまとめると、以下のとおり。

- ・ 4 階部分の冷蔵庫が爆発した
- ・ 火災警報音が小さく、部屋に居て聞こえなかった。・ 消火器が期限切れで、消防署の点検も 2009 年以降行われていない。・ 管理会社からは、火災の際は、防火扉が新しいので、消防士が救助にくるまで、部屋で待機するように指導されていた。・ 非常階段が燃えて使えなかった
- ・ スプリンクラー装置がなく、避難誘導経路も不明であった。・ 2 年前に外壁の断熱改修工事をおこなっており、その外壁の燃え方が早かった。

(一部報道では、防音対策と言われていたが、外壁に防音工事することはないのでは?) 写真は BBC 提供



九州大学学生寮火災

6/14 福岡市西区の九州大学伊部キャンパスにある学生寮で午前7時過ぎに火災警報がなり、その部屋に住む女子学生から通報があり、10階部分の一室16m²を焼失した。10階建て学生寮「ドミトリーⅠ」には、留学生を含む226人が居住していた。原因は女子学生の放火による。



新潟市住宅火災

6/8 日午前 4 時頃、隣家から通報があり、木造 2 階建て住宅を全焼した。2 世帯住宅の 7 人で暮らしていたが、4 人が死亡し、1 人がけがをした。

残りの 2 人は外出中で無事であった。近隣の住宅 3 棟も延焼し、2 時間後に消火した。（写真は NHK ニュースより）



千葉県旭市住宅火災

6/5 日午前 3 時 10 分頃、木造 2 階建て住宅（140m²）が燃えているとの 119 番通報があり、2 階部分の屋根が全焼した。

4 人暮らしで、2 階部分で寝ていた 3 名が死亡。1 人は逃げて無事。原因は寝たばこと推定。

（NHK ニュースより）



福岡県嘉麻市産廃処理施設火災

5/28 日午後 2 時頃、産廃処理施設の敷地内に山積みされたプラスチック、紙、木屑などが燃焼し、付近の山林まで延焼した。消防車 15 台が消火にあたっているが、29 日になっても鎮火に至っていない。（写真は RKB NEWS より）



掛川市住宅火災で2名死亡

5/21 木造 2 階建て住宅で火事があり、83m² が焼失した。焼け跡から居住者とみられる夫婦が救出されたが、二人共亡くなった。

（写真は、テレビ朝日より）



兵庫県尼崎市スクラップ工場火災

5/19、16:50 頃に工場が燃えていると消防署に連絡があり、スクラップ工場の廃棄物置き場が燃焼し、消防車 19 台が消火に当たるも 20 日現在鎮火せず。（写真は読売オンラインより）



茨城県守谷市自販機火災

5/18、21:30 頃守谷市けやき台公園内にある自販機 2 台のうち、一台が燃焼した。放火とみられる。（写真は TBS ニュースより）



西武遊園地火災

5/12、午後 11 時半頃、遊園地内の「アーケード通り」付近で火災が発生し、150m にわたって燃え、13 日 0 時 40 分頃鎮火した。火災の原因は不明であるが、ジェットコースター解体作業の溶接の火か飲食店街の火の不始末が原因と挙げられている。



名古屋大学学生寮爆発事故

5/4 午前 8 時すぎに 9 階建て鉄筋コンクリート造学生寮「国際嚶鳴館」の 3 階ひと部屋が爆発燃焼した。(15m² 焼失) 部屋にいた工学部 1 年生の男子学生が死亡。原因は不明であるが、自殺の可能性はある。



千葉県八街市落雷による住宅火災

5/1、午後 2 時半頃、大気が不安定のために、各地で雷が発生し、落雷による火災が発生した。木造 2 階建て住宅の 2 階の屋根部分が燃焼し、1 時間半後に消火した。



連続山火事あいつぐ

4/29 の福島県浪江町山火事が 10 日間続いた後、ゴールデンウィークに宮城県栗原市、岩手県釜石市、福島県会津坂下町、栃木県那須などで強風と乾燥注意報から、人間の不注意で火元が拡散し、山林火災となった。



① 福島県浪江町山林火災



② 宮城県栗原市住宅山林火災



③ 岩手県釜石市山林火災
NHKニュースより



④ 福島県会津坂下町住宅火災



⑤ 那須温泉スキー場火災

北海道旭川市 檜山鉄工所水蒸気爆発事故

4/25 日午前 8 時半頃、鋳物工場「檜山鉄工所」のひとつの炉が爆発し、16 名の作業員が重軽傷を負った。原因は水蒸気爆発か？ 溶解した鉄が何らかの理由で冷却水に接触したため。



東京都世田谷区 住宅5棟火災

3/25 午後2時半頃、世田谷区千歳台の2階建て住宅から火災が発生した。5棟に延焼し、180m²燃えた。出火元の女性が死亡。当時、風が強く吹いていて延焼したらしい。



トヨタ車体いなべ工場火災

3/20、17時頃 トヨタ車体いなべ工場 4Fから火災発生し、塗装した車体を熱風で乾燥する工程で、乾燥炉が燃えた。

ミニバンのアルファードとベルファイアの生産が停止している。ダクトの内側が一部損傷して熱風が漏れ、周辺に蓄積した塗装成分が過熱されて出火したとみられる。乾燥炉周辺の損傷・老朽箇所の有無の確認や堆積している塗装成分の定期的な清掃、断熱材の交換など、再発防止対策を図った上で、27日1直目より稼働を再開する。



東京神田鍛冶町住宅 4 棟火災

3/18 神田駅北口周辺で午前零時頃、火災が発生し、飲食店が入るビル 4 棟が被災。木造 4 階建て 380m² を焼失。7 時間半後に鎮火



三和油化工業工場火災

3/17 日正午ごろ、工場従業員より、液体が燃えていて手がつけられないとの 119 番通報があり、化学消防車など 17 台が出動、4 時間半後に消火した。

その間、爆発が何度もあったため、近隣住民は避難をした。従業員が 1 名死亡し、2 名が負傷した。

三和油化工業は産廃処理をする工場で、可燃物のシンナーやアルコール類を扱っていた。ドラム缶が沢山あった。



愛媛県障害者施設火災

3/12、午前1時すぎ、火災が発生し、男女3名が死亡した。鉄骨モルタル建て平屋（180m²）全焼し、1時間半後に消火。

原因は、同ホームに居住する40代女性障害者が放火。



アスクル物流倉庫火災

2/15、オフィス用品通販大手アスクルの物流倉庫火災「ASUKL LOGI Park 首都圏」倉庫1Fでダンボールが燃えているとの通報が午前9:15分にあった。

鉄筋3階建て（70,000m²）消防車49台が出動して消火にあっていたが、入口が数箇所しかなく、中に入って消火できず、

9時間以上経っても消火できず、延15,000m²を焼失し、更に2階、3階へ燃え広がっている。

けが人は2名 17日午前0時現在鎮火せず。中には文房具、コピー用紙、日用品の他、LOHACO商品も扱っていた、

火災の原因は、フォークリフトで段ボールを踏み、摩擦熱で出火した模様。



追加) 4/12 総務省と国土交通省の合同会議で、この火災で、防火扉が60%以上閉まらなかったことやコンベヤに扉が阻まれたことによる火災の拡大があったことを確認した。

・感知器の情報を伝達する配線が熱などでショートして作動せず、防火扉の閉鎖動作ができなかったこと・火災信号が流れなかった影響でベルトコンベアが作動せず、防火扉が挟まってしまったことこれらのことから、今後火災があっても感知器や火災信号を保護する設計とすることを確認した。

フランス料理店兼住宅火災

2/4、4日未明(午前1時頃)フランス料理兼住宅(木造2階建て住宅)から火災が発生し、5人が死亡し、全焼した。

この店は東日本大震災で被害を受けて以来、閉店していた。



大昭和紙工産業工場火災

2/4、静岡県富士市にある大昭和紙工産業で4日午前11時40分頃、倉庫で火災が発生した。2時間半後、ロール状の紙が保管されている倉庫1棟、およそ4,000m²を焼失した。けが人はなかった。



東燃ゼネラル石油和歌山工場火災

1/22、東燃ゼネラル石油 和歌山工場（若狭山県有田市）で火災が発生し、22 日午後 3 時 55 分頃に起きた火災は 24 日まで 41 時間続いた。潤滑油を製造する「第 2 プロパン脱ろう装置」から火災が発生。850m² を焼失。周辺住民 1,200 世帯（2986 人）に避難指示が出された。けが人はなかった。

同工場では 18 日にも火災が起きている。



新日鉄住金大分製鉄所火災

午前 2 時頃厚板工場の主電気室から火災発生し、消火が難航

2017/1/5

